



- Fragmento de azulejo de padrão italo-flamengo
- Espessura: 17 mm
- Local: MNAz

Amostras na Azulejoteca: Fragmentos

## Índice


### Caracterização química

- ✓ Análise por XRF



## CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA: ANÁLISE POR XRF

### VIDRADO BRANCO

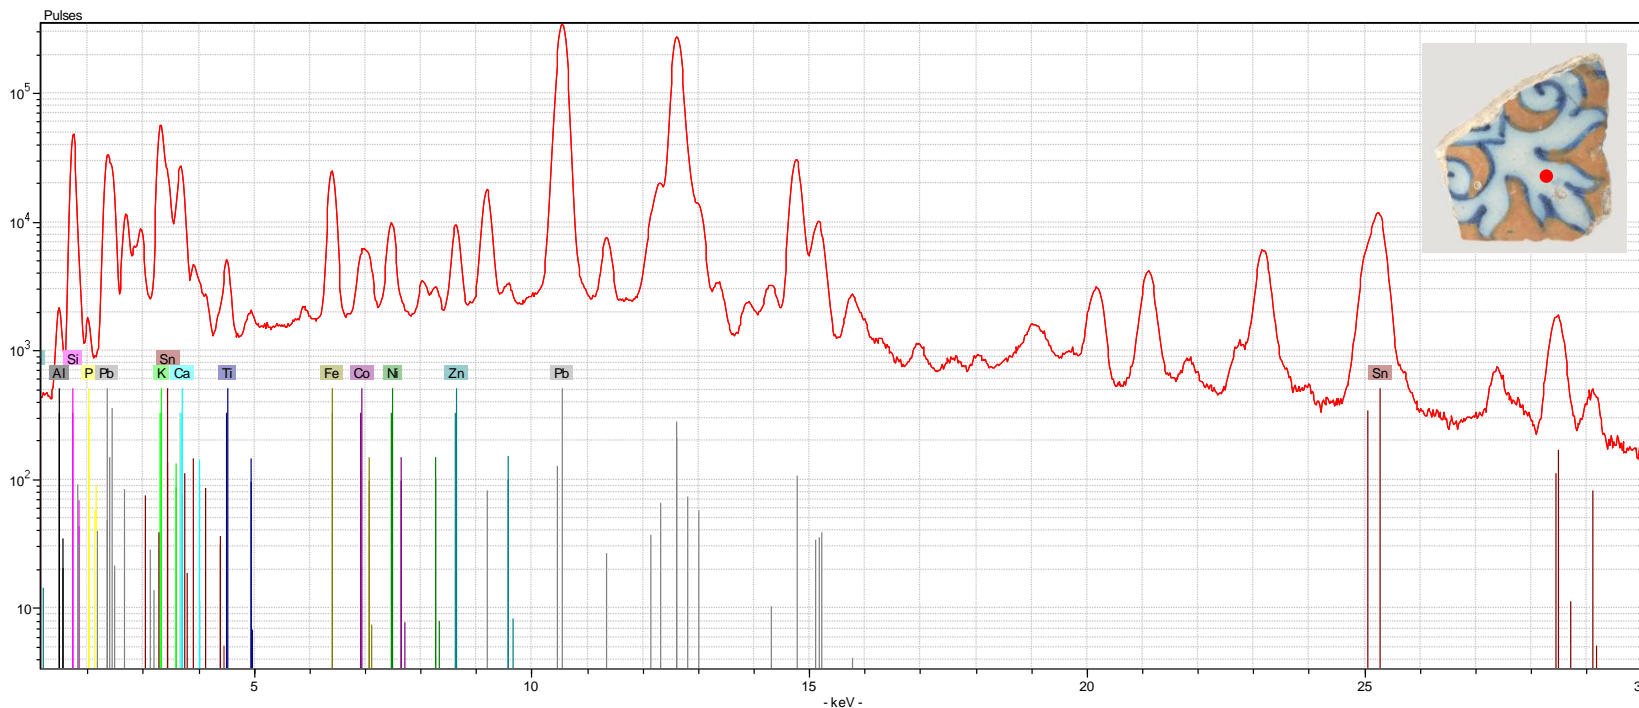

[AzuRe142\\_XRF\\_Branco.xlsx](#)



#### Equipamento:

Espectrómetro portátil por fluorescência de raios-X Bruker Tracer 5i.

[voltar ao índice](#)

## CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA: ANÁLISE POR XRF

### VIDRADO LARANJA

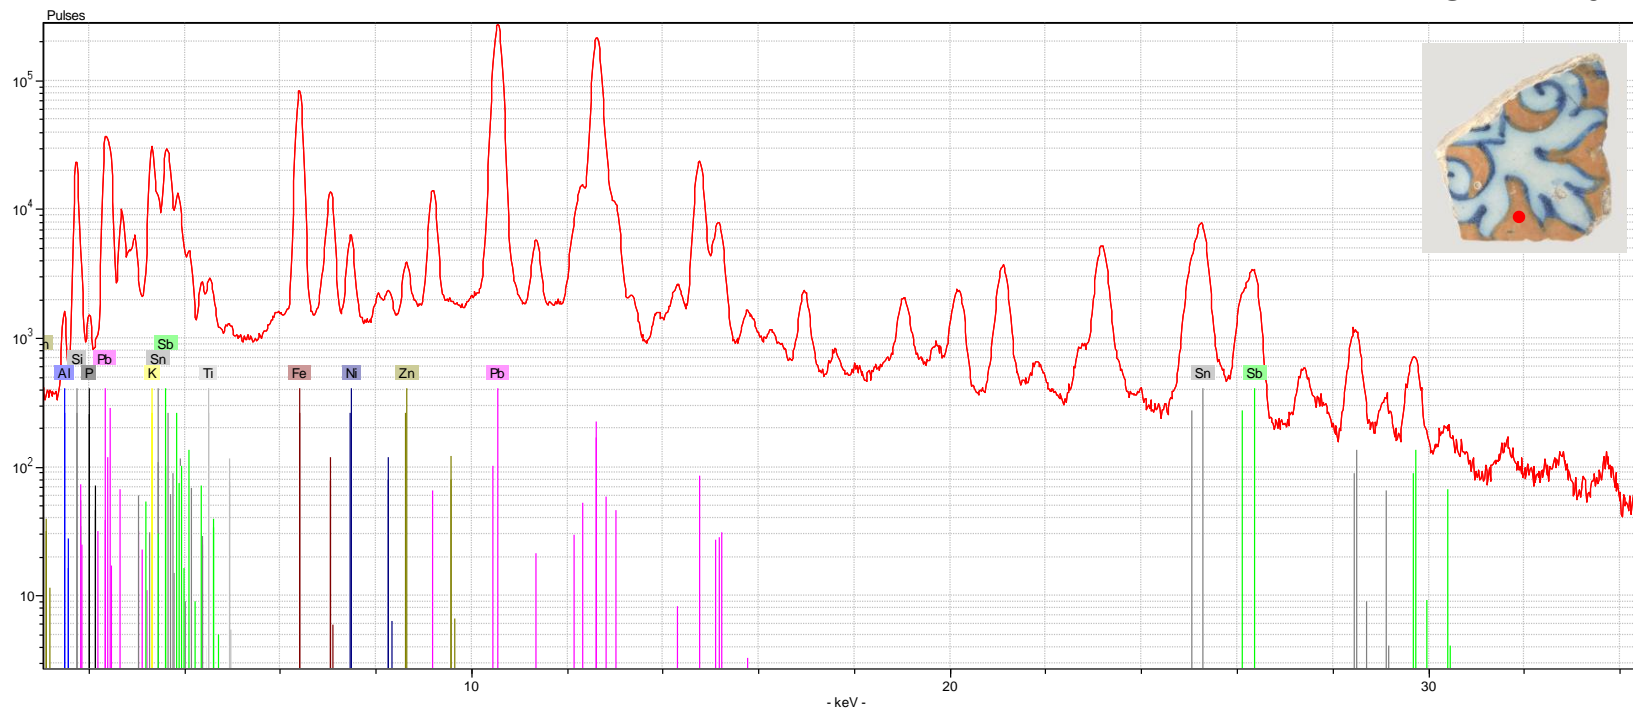

[AzuRe142\\_XRF\\_Laranja.xlsx](#)


#### Equipamento:

Espectrómetro portátil por fluorescência de raios-X Bruker Tracer 5i.

[voltar ao índice](#)

## CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA: ANÁLISE POR XRF

### VIDRADO AZUL

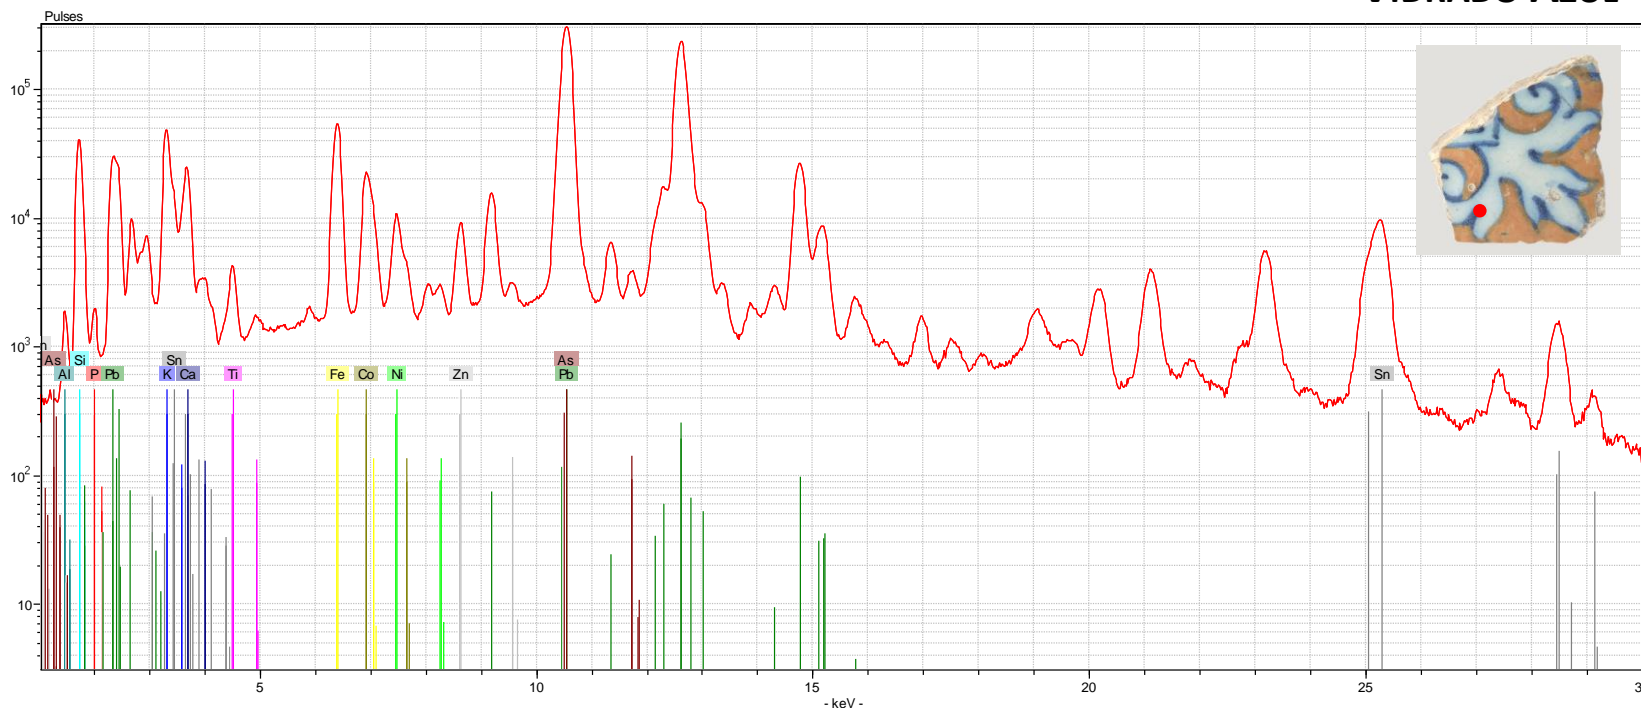

[AzuRe142\\_XRF\\_Azul.xlsx](#)

#### Equipamento:

Espectrómetro portátil por fluorescência de raios-X Bruker Tracer 5i.

[voltar ao índice](#)